



HS/D2901-2022

181713050192

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

瑞源检字【2025】第 238 号

项目名称：管网水

委托单位：大冶铜都自来水有限公司

报告日期：2025 年 6 月 17 日

样品名称：管网水

样品来源：送样

采样地点：城区、大箕铺、殷祖、陈贵、灵乡、金牛、金山店、保安

送样人：石嘉丽、刘婕

委托合同号：/

委托单位：大冶铜都自来水有限公司


委托单位地址：大冶市苍萃路4号

检测项目：PH、色度等8项

收检日期：2025 年 6月 10日

报告日期：2025 年 6月 17日

检测方法依据：详见附表

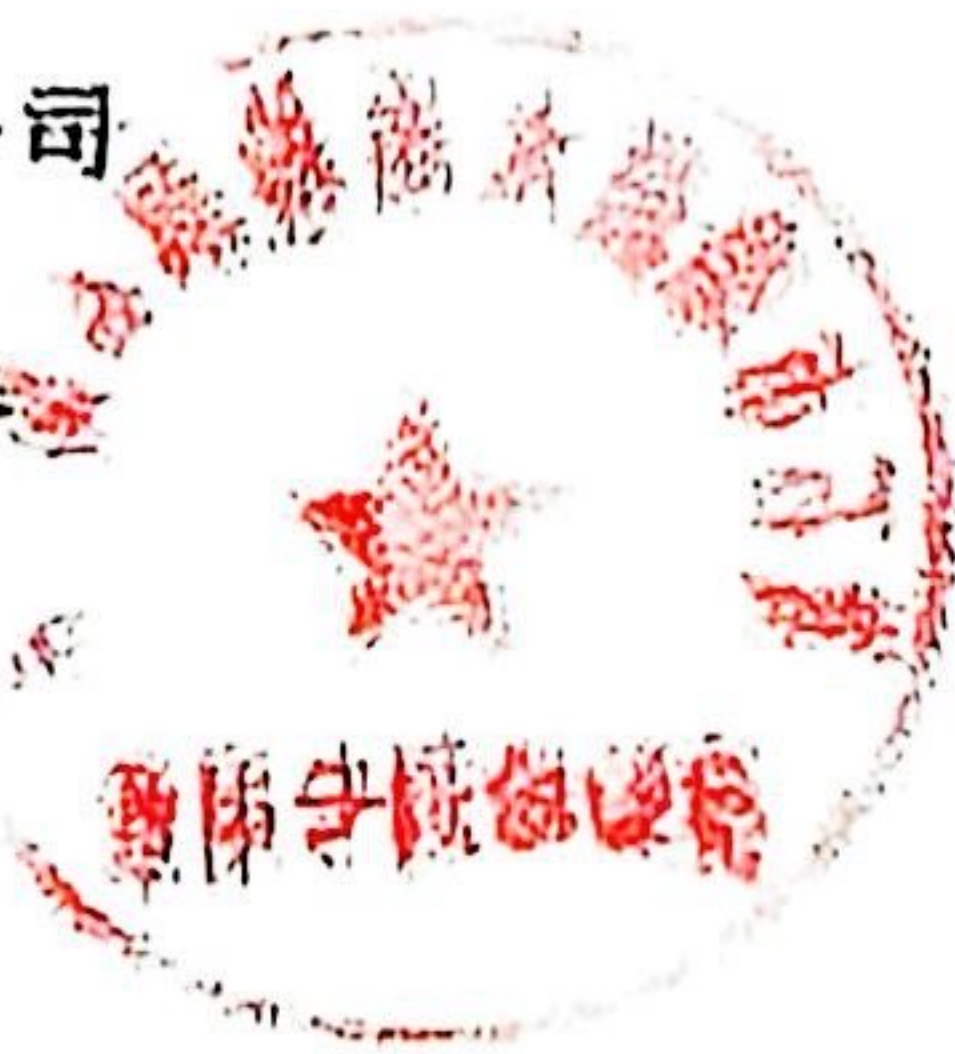

编制：袁菲燕

审核人：程超

批准人：余再军

检测方法的主要仪器设备

检测类别	检测项目	检测方法	仪器型号、名称
管网水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法	天俾泰斯特 WPL-2308E 恒温培养箱
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平板计数法	天俾泰斯特 WPL-2308E 恒温培养箱
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	哈希 2100Q 浊度仪
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	比色管
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	锥形瓶
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法	玻璃器皿
	PH	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	FE-28 酸度计
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：阴离子表面活性剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N,N'-二乙基对苯二胺（DPO）分光光度法	哈希余氯检测仪 PC-目

采样日期	检测项目	标准限值	样品编号、检测地点、检测结果				结果单位
			GW20250610-16	GW20250610-17	GW20250610-18	GW20250610-19	
			城区	大箕铺	保安	陈贵	
2025年6月10日	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	MPN/100ml
	菌落总数	100	6	1	1	未检出	CFU/mL
	浑浊度	1	0.25	0.18	0.19	0.27	NTU
	色度	15	<5	<5	<5	<5	度
	臭和味	无	无	无	无	无	
	肉眼可见物	无	无	无	无	无	
	PH	6.5-8.5	7.73	7.48	7.65	8.00	
	游离性余氯	管网末梢水余量≥0.05	0.31	0.28	0.13	0.15	mg/L
	检测项目	标准限值	样品编号、检测地点、检测结果				结果单位
			GW20250610-20	GW20250610-21	GW20250610-22	GW20250610-23	
			金山店	灵乡	金牛	殷祖	
	总大肠菌群	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	MPN/100ml
	菌落总数	100	未检出	未检出	未检出	6	CFU/mL
	浑浊度	1	0.33	0.21	0.22	0.34	NTU
	色度	15	<5	<5	<5	<5	度
	臭和味	无	无	无	无	无	
	肉眼可见物	无	无	无	无	无	
	PH	6.5-8.5	8.16	8.15	8.22	8.06	
	游离性余氯	管网末梢水余量≥0.05	0.28	0.47	0.33	0.95	mg/L

声 明

- 1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2. 本报告经签字盖检测报告专用章后生效。
- 3. 本报告仅对来样负责。
- 4. 本报告未经同意不得作为商品广告使用。
- 5. 本报告未经书面批准，不得复制。
- 6. 如有异议请于报告发出之日起三日内通知本公司，逾期不予受理。



湖北省城市供水水质监测网黄石监测站

黄石市瑞源水质检测有限公司

地址：黄石市黄石大道 78 号

邮编：435002

电话：0714--6571477

传真：0714--6571477

*****报告结束*****